




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



Ciudad de México a 17 de agosto de 2022
AAO/DGSCC/DS/ARB/VP/01083/2022

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PODA DE 15
(QUINCE) ÁRBOLES EN VÍA PÚBLICA

ACUSE

SERGIO IVÁN VALDEZ YÁÑEZ
COORDINADOR DE OPERACIÓN, PARQUES Y JARDINES
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
P R E S E N T E

En observancia a las disposiciones aplicables previstas en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y en virtud del Aviso de fecha 7 de febrero de 2019, por el cual, se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultada la Estructura Orgánica aprobada mediante registro Número OPA-AO-3/010119, en el que la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático quedó registrada ante la Secretaría de Administración y Finanzas como parte de la estructura de la Alcaldía Álvaro Obregón, quien suscribe el presente para los fines a que haya lugar.

Señalado el ámbito de competencia de esta Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, y en atención a la solicitud ingresada ante este Órgano Político Administrativo con fecha 27 de julio de 2022, a la que se le asignó el número DGSCC 1117/2022, DGSCC 1137/2022 y SUAC 2207151498982, donde solicita la valoración de 26 árboles ubicados en la [REDACTED] Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio de esta Alcaldía Álvaro Obregón, hago de su conocimiento lo siguiente:

- I. En fecha 27 de julio de 2022, personal adscrito a la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, de esta Alcaldía Álvaro Obregón, se constituyó en el domicilio señalado en la solicitud de referencia, con el propósito de realizar el reconocimiento del sitio, la inspección ocular y el levantamiento de la información pertinente.
- II. Con fecha 27 de julio de 2022, personal técnico operativo adscrito a la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, capacitado y certificado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, realizó el Dictamen Técnico del arbolado, evaluando entre otras cosas, las características dendrométricas y fitosanitarias del sujeto arbóreo, así como del sitio donde se localiza, ello en estricto apego a lo previsto en el Artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y, el numeral 5.3 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, que establece los Requisitos y Especificaciones Técnicas que deberán cumplir las Personas Físicas, Morales de Carácter Público o Privado, Autoridades, y en general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles aplicable a la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente descripción:




SUAC 2207151498982

Página 1 | 23

Eliminado el domicilio de conformidad con las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 que establece que el domicilio, al ser el lugar donde reside habitualmente una persona física, constituye un dato personal y, por ende, confidencial, ya que su difusión podría afectar la esfera privada de la misma. Por consiguiente, dicha información se considera confidencial, en virtud de tratarse de datos personales que reflejan cuestiones de la vida privada de las personas, en términos del artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Tercer y Cuarto de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", y solo podrá otorgarse mediante el consentimiento expreso de su titular.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:		FOLIO:	DGSCC 1117/2022, DGSCC 1137/2022 SUAC 220715-1498982	UBICACIÓN	
FECHA:	27 de julio de 2022	HORA:	10:00	Vía Pública	
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1499

No	NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA m	DAP cm	DIÁMETRO DE COPA m	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES 100m	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1	FRESNO/ <i>Fraxinus ulmifolia</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	10	35	8	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20 años	Menos de 5	Ninguno	Ninguno	Poda	Árbol con raíces reprimidas, se recomienda ampliación de cajete
2	FRESNO/ <i>Fraxinus ulmifolia</i>		Banqueta	17	50	10	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20 años	Menos de 5	Ninguno	Ninguno	Poda	Árbol con copa desbalanceada y raíces reprimidas, se recomienda ampliación de cajete
3	LAUREL DE LA INDIA/ <i>Ficus religiosa</i>		Banqueta	9	40	10	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20 años	Menos de 5	Ninguno	Cableado	Poda	Árbol con copa desbalanceada y raíces reprimidas. Las raíces han afectado la plancha de concreto, se recomienda ampliación de cajete y reparación de banqueta

SUAC 2207151498982



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	DGSCC 1117/2022, DGSCC 1137/2022 SUAC 220715-1498982	UBICACIÓN	
FECHA:	27 de julio de 2022	HORA:	10:00	Vía Pública	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1499

4	LIQUIDÁMBAR <i>Liquidambar styraciflua</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	7	30	5	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20 años	Menos de 5	Ninguno	Cableado	Poda	Árbol con ramas entrelazadas en cableado y raíces reprimidas. Las raíces han afectado la plancha de concreto, se recomienda ampliación de cajete y reparación de banquetta
5	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	7	35	6	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20 años	Menos de 5	Ninguno	Cableado	Poda	Árbol con copa desbalanceada, rama codominante, corteza incluida, cavidades en la base del tronco y raíces reprimidas. Las raíces han afectado la plancha de concreto, se recomienda ampliación de cajete y reparación de banquetta
6	JACARANDA/ <i>Lagerflora nitida</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	6	35	6	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20 años	Menos de 5	Ninguno	Cableado	Poda	Árbol con copa desbalanceada, chupones y raíces reprimidas. Las raíces han afectado la plancha de concreto, se recomienda ampliación de cajete y reparación de banquetta
7	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	4	20	4	Buena	Buena	6 a 20 años	Menos de 5	Ninguno	Cableado	Sin tratamiento	Árbol con raíces reprimidas, se recomienda ampliación de cajete



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:		FOLIO:	DGSCC 1117/2022, DGSCC 1137/2022 SUAC-220715-1498982	UBICACIÓN	
FECHA:	27 de julio de 2022	HORA:	10:00	Vía Pública	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1499

8	JACARANDA Jacaranda mimosae folia	Eliminado el domicilio	Banqueta	15	75	12	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20 años	Menos de 5	Ninguno	Cableado	poda	Árbol con ramas entrelazadas en cableado
9	FRESNO Fraxinus uhdei	Eliminado el domicilio	Banqueta	6	34	7	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20 años	Menos de 5	Ninguno	Cableado	poda	Árbol con ramas entrelazadas en cableado, canchales, duramen expuesto y raíces reprimidas. Las raíces han afectado la plancha de concreto, se recomienda ampliación de cajete y reparación de banquetas
10	LAUREL DE LA INDIA Ficus religiosa	Eliminado el domicilio	Banqueta	12	64	11	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20 años	Menos de 5	Ninguno	Cableado	Sin tratamiento	Árbol con raíces reprimidas. Las raíces han afectado la plancha de concreto, se recomienda ampliación de cajete y reparación de banquetas
11	LAUREL DE LA INDIA Ficus religiosa	Eliminado el domicilio	Banqueta	14	103	13	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20 años	Menos de 5	Ninguno	Cableado	Sin tratamiento	Árbol con cavidades en la base del tronco y raíces reprimidas. Las raíces han afectado la plancha de concreto, se recomienda ampliación de cajete y reparación de banquetas. El árbol fue previamente reportado con el SUAC-2207131493798

SUAC 2207151498982



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	DGSCC 1117/2022, DGSCC 1137/2022 SUAC 220715-1498982	UBICACIÓN	
FECHA:	27 de julio de 2022	HORA:	10:00	Vía Pública	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1499

12	LAUREL DE LA INDIA/ <i>Ficus retusa</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	0	45	0	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20 años	Menos de 5	Ninguno	Cableado	Sin tratamiento	Árbol con raíces reprimidas. Las raíces han afectado la plancha de concreto, se recomienda ampliación de cajeta y reparación de banquetta
13	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	10	40	8	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20 años	Menos de 5	Ninguno	Cableado	Sin tratamiento	Árbol con raíces reprimidas. Las raíces han afectado la plancha de concreto, se recomienda ampliación de cajeta y reparación de banquetta
14	CEDRO BLANCO/ <i>Callicarpus striatula</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	0	35	0	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20 años	Menos de 5	Centífico	Cableado	Poda	Árbol con resinosas, cavidades en la base del tronco, ramas muertas, raíces reprimidas. Las raíces han afectado la plancha de concreto, se recomienda ampliación de cajeta y reparación de banquetta
15	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	Eliminado el domicilio	Banqueta	70	30	2	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20 años	Menos de 5	Ninguno	Cableado	Poda	Árbol con raíces reprimidas. Las raíces han afectado la plancha de concreto, se recomienda ampliación de cajeta y reparación de banquetta



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:		FOLIO:	DGSCC 1117/2022, DGSCC 1137/2022 SUAC 220715-1498982	UBICACIÓN	
FECHA:	27 de julio de 2022	HORA:	10:00	Vía Pública	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1499

16	CEDRO BLANCO/ <i>Callicotyle pilularis</i>	Banqueta	8	30	4	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20 años	Menos de 5	Científico	Cableado	Poda	Árbol con raíces reprimidas. Las raíces han afectado la plancha de concreto, se recomienda ampliación de cajete y reparación de banqueta.
17	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	Banqueta	8	42	4	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20 años	Menos de 5	Ninguno	Cableado	Sin tratamiento	Árbol con raíces reprimidas. Las raíces han afectado la plancha de concreto, se recomienda ampliación de cajete y reparación de banqueta.
18	CIPRÉS ITALIANO/ <i>Cupressus sempervirens</i>	Banqueta	16	25	2	Buena	Buena	6 a 20 años	Menos de 5	Ninguno	Cableado	Sin tratamiento	Árbol con raíces reprimidas. Las raíces han afectado la plancha de concreto, se recomienda ampliación de cajete y reparación de banqueta.
19	COLORÍN/ <i>Leucaena leucocarpa</i>	Banqueta	11	45	7	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20 años	Menos de 5	Ninguno	Cableado	Sin tratamiento	Árbol con raíces reprimidas. Las raíces han afectado la plancha de concreto, se recomienda ampliación de cajete y reparación de banqueta.

SUAC 2207151498982



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	DGSCC 1117/2022, DGSCC 1137/2022 SUAC 220715-1498982	UBICACIÓN:	
FECHA:	27 de julio de 2022	HORA:	10:00	Vía Pública	
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1499

20	OLMO CHINO/Ulmus parvifolia	Banqueta	10	40	10	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20 años	Menos de 5	Ninguno	Cableado	Poda	Árbol con copa desbalanceado, ramas bajas y raíces reprimidas. Las raíces han afectado la plancha de concreto, se recomienda ampliación de cajete y reparación de banqueta
21	OLMO CHINO/Ulmus parvifolia	Banqueta	10	35	10	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20 años	Menos de 5	Ninguno	Cableado	Poda	Árbol con copa desbalanceada y raíces reprimidas. Las raíces han afectado la plancha de concreto, se recomienda ampliación de cajete y reparación de banqueta
22	CASUARINA/Casuarina equisetifolia	Banqueta	10	40	10	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20 años	Menos de 5	Ninguno	Cableado	Sin tratamiento	Árbol con raíces reprimidas. Las raíces han afectado la plancha de concreto, se recomienda ampliación de cajete y reparación de banqueta
23	FIGUS/Ficus benjamina	Banqueta	10	38	10	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20 años	Menos de 5	Ninguno	Cableado	Sin tratamiento	Árbol con raíces reprimidas. Las raíces han afectado la plancha de concreto, se recomienda ampliación de cajete y reparación de banqueta



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	DGSCC 1117/2022, DGSCC 1137/2022 SUAC 220715-1498982	UBICACION	
FECHA:	27 de julio de 2022	HORA:	10:00	Vía Pública	
DIRECCION	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1499

24	FICUS/Ficus benjamina	Eliminado el domicilio	Banqueta	10	38	6	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20 años	Menos de 5	Ninguno	Cableado	Sin tratamiento	Árbol con raíces reprimidas. Las raíces han afectado la plancha de concreto, se recomienda ampliación de cajete y reparación de banqueta.
25	ARAUCARIA/Araucaria heterophylla	Eliminado el domicilio	Banqueta	18	40	4	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20 años	Menos de 5	Ninguno	Cableado	Poda	Árbol con ramas bajas y raíces reprimidas. Las raíces han afectado la plancha de concreto, se recomienda ampliación de cajete y reparación de banqueta.
26	FICUS/Ficus benjamina	Eliminado el domicilio	Banqueta	7	46	11	Susceptible de Mejora	Declinante Incipiente	6 a 20 años	Menos de 5	Ninguno	Cableado	Poda	Árbol con ramas bajas, ramas proyectadas hacia el inmueble y raíces reprimidas. Las raíces han afectado la plancha de concreto, se recomienda ampliación de cajete y reparación de banqueta.

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL: ARTÍCULO 118. NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-001-RNAT-2016, numerales 6., 6.3., 6.3.1., 6.3.4., y demás aplicables para la ejecución de lo antes mencionado.

El presente dictamen se emite de acuerdo con mi leal saber y entender


SUAC 2207151498982

Calle Canario esq. Calle 10, colonia Tolteca
Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 06150, Ciudad de México

Página 8 | 23
CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada


ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	DGSCC 1117/2022, DGSCC 1137/2022 SUAC 220715-1498982	UBICACIÓN	
FECHA:	27 de julio de 2022	HORA:	10:00	Vía Pública	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1499

Archivo fotográfico

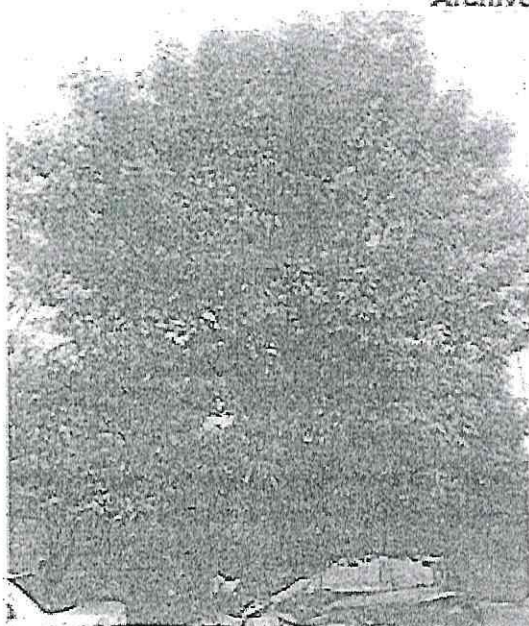


Arbol 1 para poda



Arbol 2 para poda



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada


ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	DGSCC 1117/2022, DGSCC 1137/2022 SUAC 220715-1498982	UBICACIÓN
FECHA:	27 de julio de 2022	HORA:	10:00	Vía Pública
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1499

Archivo fotográfico

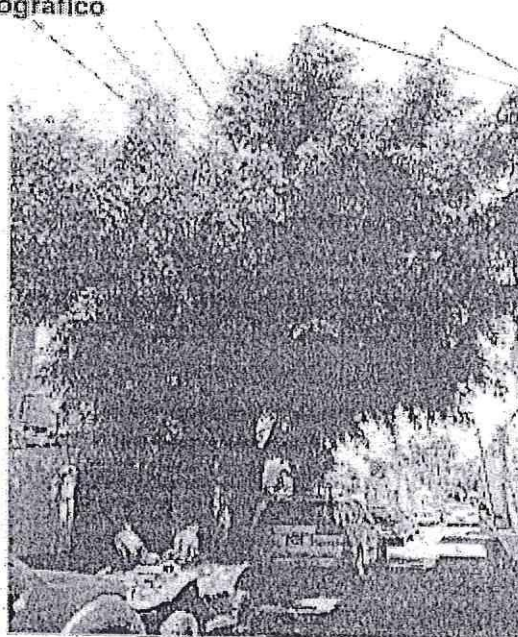


Árbol 3 para poda

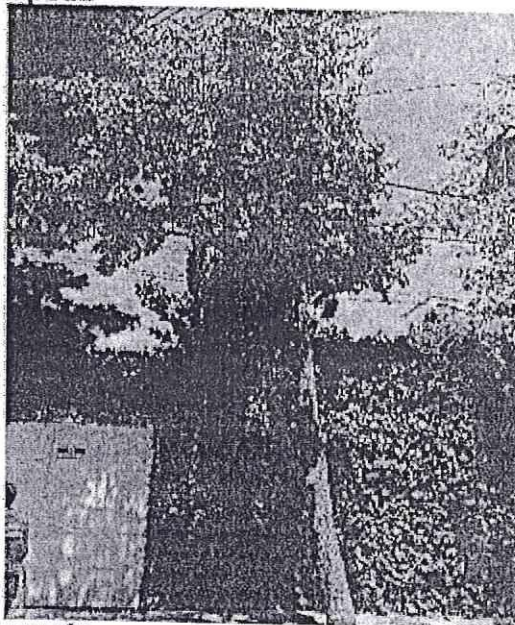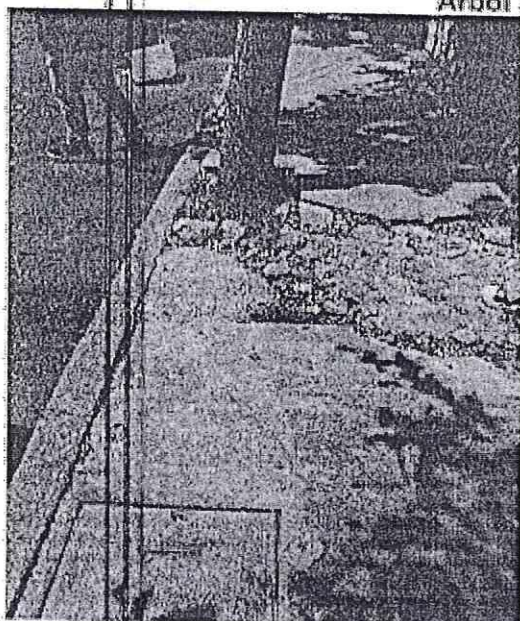

Árbol 4 para poda



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada


ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	DGSCC 1117/2022, DGSCC 1137/2022 SUAC 220715-1498982	UBICACIÓN	
FECHA:	27 de julio de 2022	HORA:	10:00	Vía Pública	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1499

Archivo fotográfico

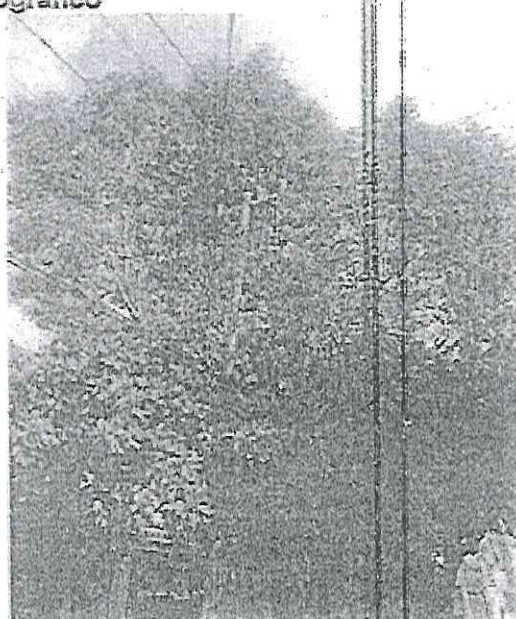


Árbol 5 para poda

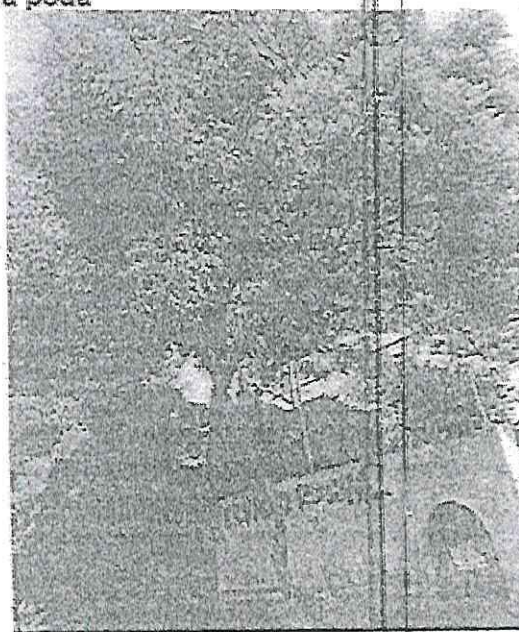

Árbol 6 para poda



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada


ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	DGSCC 1117/2022, DGSCC 1137/2022 SUAC 220715-1498982	UBICACIÓN
FECHA:	27 de julio de 2022	HORA:	10:00	Vía Pública
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1499

Archivo fotográfico

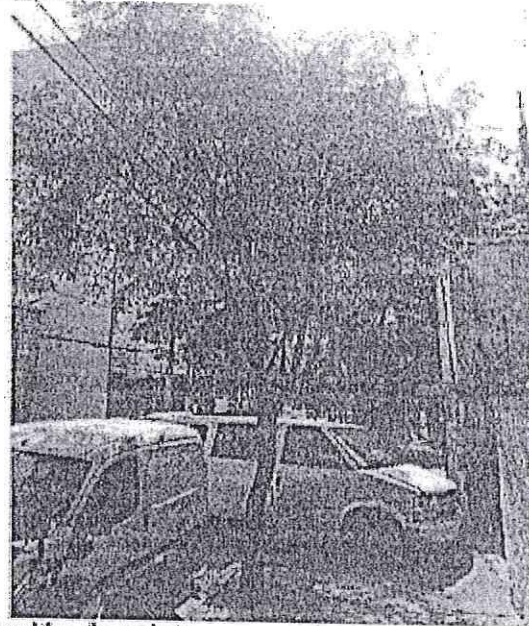

Arbol 7 para ampliación de cajete

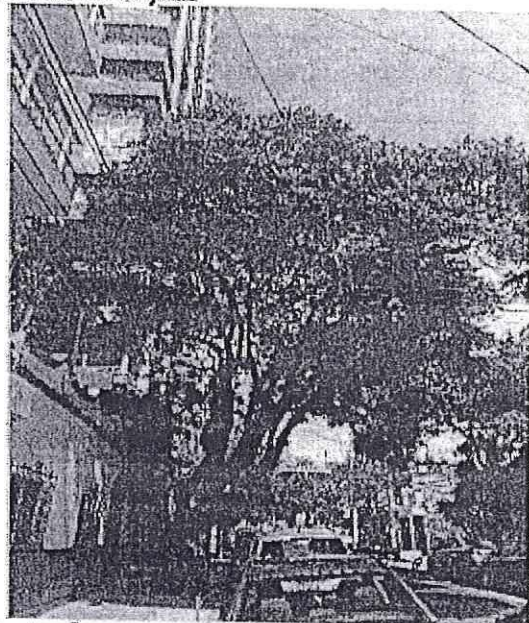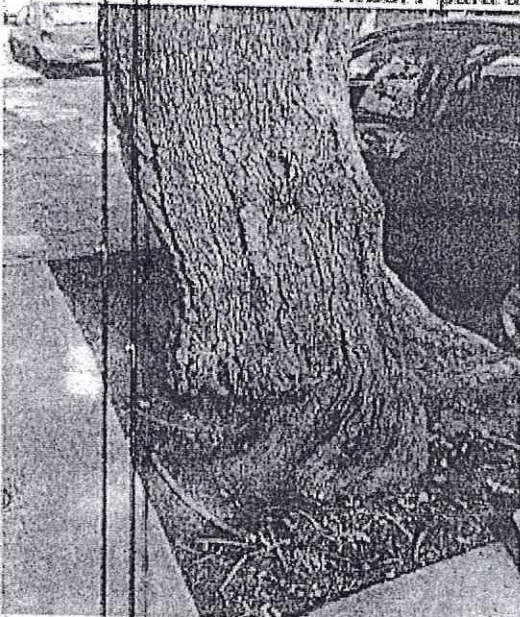


Arbol 8 para poda

SUAC 2207151498982



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD




**2022 Flores
Magón**
Año de la Movilidad Sostenible


DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	DGSCC 1117/2022, DGSCC 1137/2022 SUAC 220715-1498982	UBICACIÓN
FECHA:	27 de julio de 2022	HORA:	10:00	Vía Pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1499

Archivo fotográfico

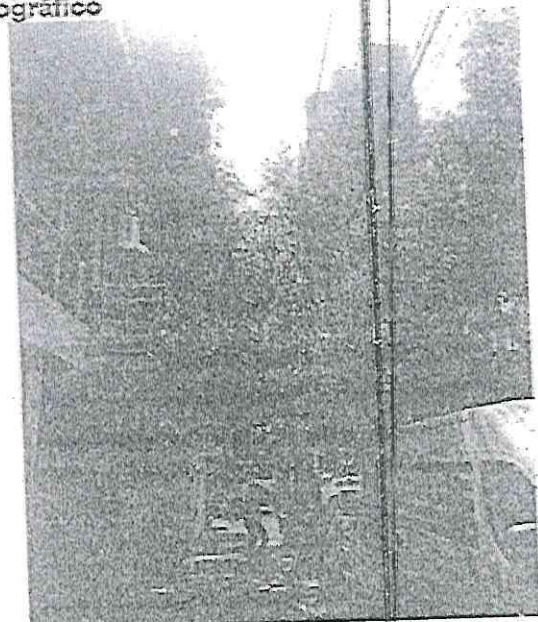


Árbol 9 para poda

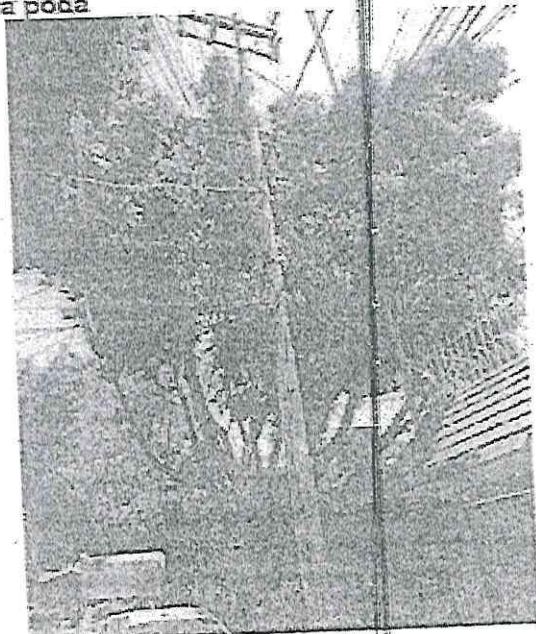

Árbol 10 para ampliación de cajete



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	DGSCC 1117/2022, DGSCC 1137/2022 SUAC 220715-1498982	UBICACIÓN	
FECHA:	27 de julio de 2022	HORA:	10:00		
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			Vía Pública	
				DICTAMEN NO.	1499

Archivo fotográfico

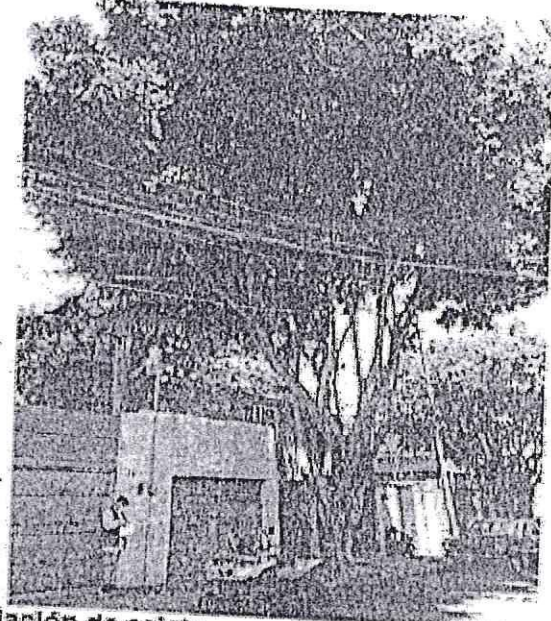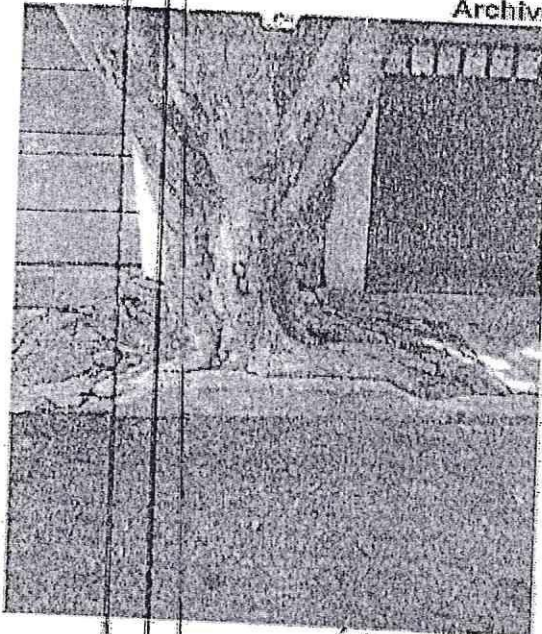


Arbol 11 para ampliación de cajeta

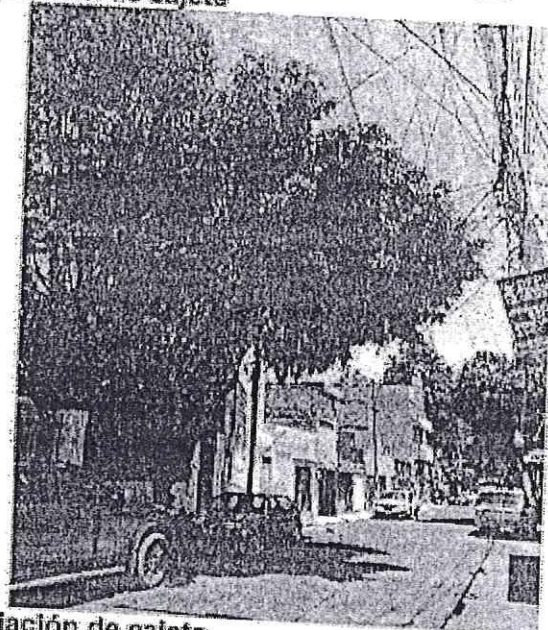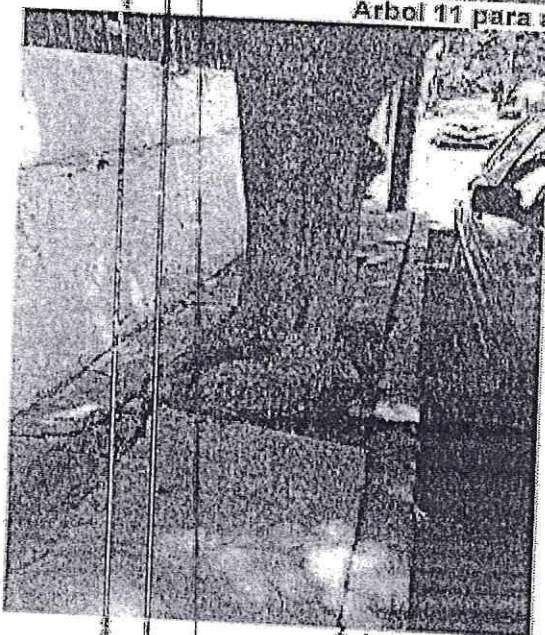

Arbol 12 para ampliación de cajeta



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	DGSCC 1117/2022, DGSCC 1137/2022 SUAC 220715-1498982	UBICACIÓN
FECHA:	27 de julio de 2022	HORA:	10:00	Vía Pública
DIRECCION	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1499

Archivo fotográfico

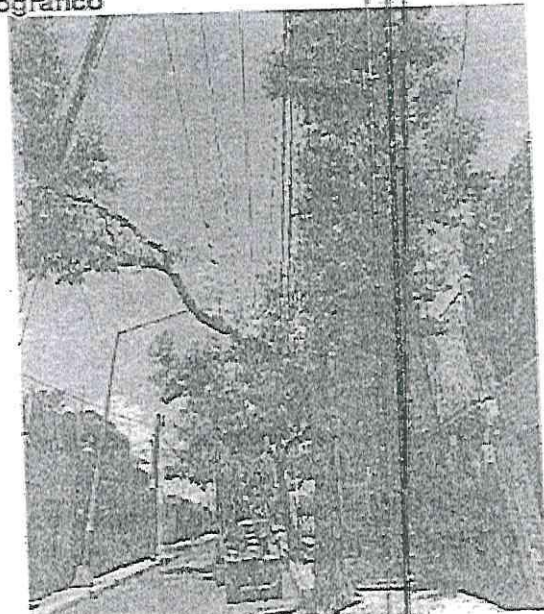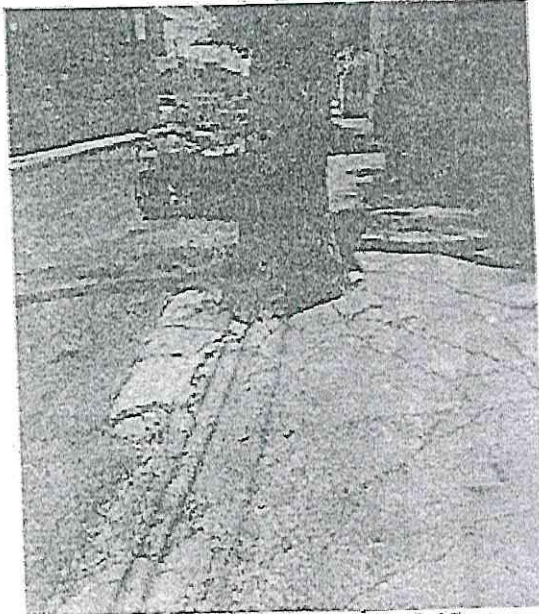

Arbol 13 para ampliación de cajete

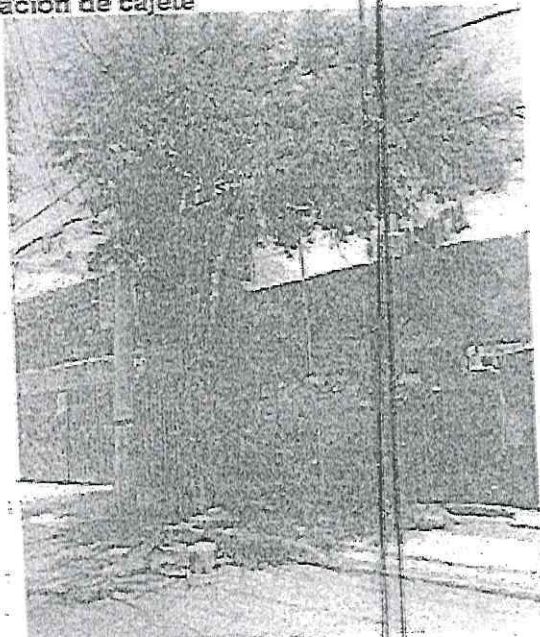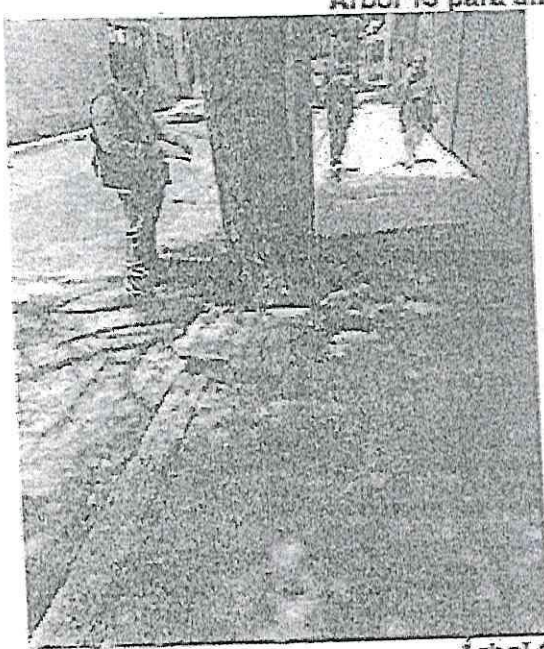


Arbol 14 para poda

SUAC 2207151498982

Página 15 | 23



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada


ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	DGSCC 1117/2022, DGSCC 1137/2022 SUAC 220715-1498982	UBICACIÓN	
FECHA:	27 de Julio de 2022	HORA:	10:00	Vía Pública	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1499

Archivo fotográfico

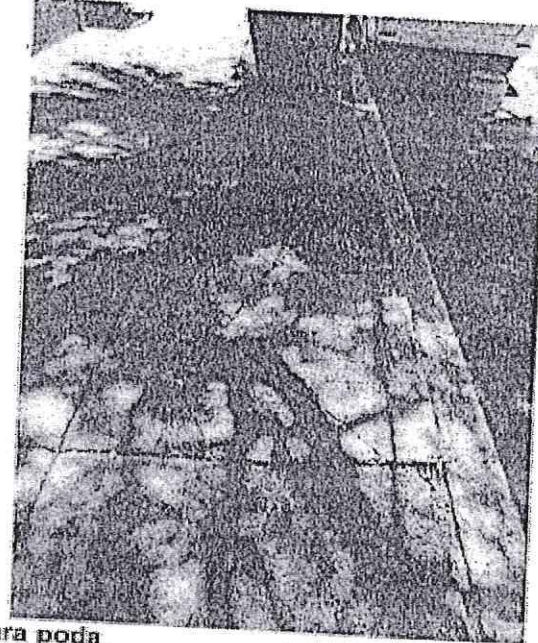


Árbol 15 para poda

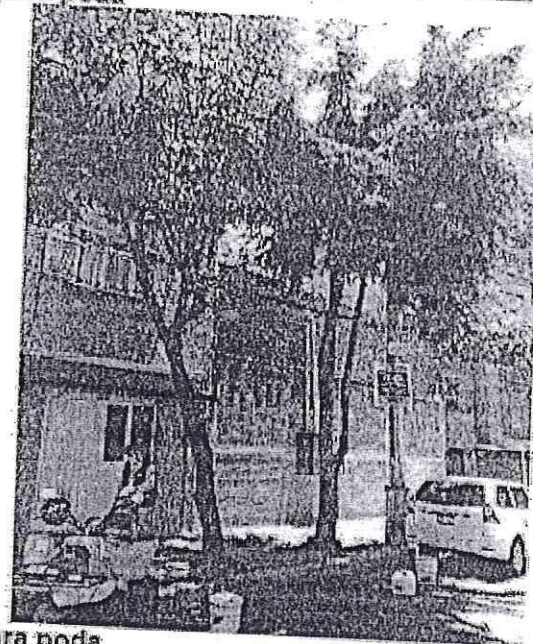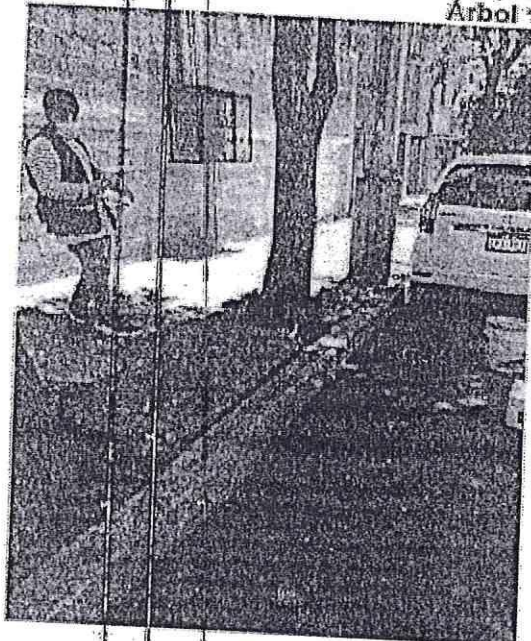

Árbol 16 para poda



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada


ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	DGSCC 1117/2022, DGSCC 1137/2022 SUAC 220715-1498982	UBICACIÓN
FECHA:	27 de julio de 2022	HORA:	10:00	Vía Pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1499

Archivo fotográfico

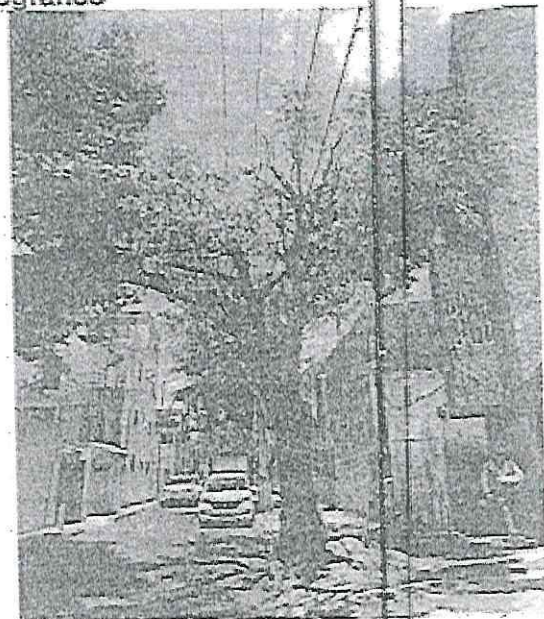


Árbol 17 para ampliación de cajete

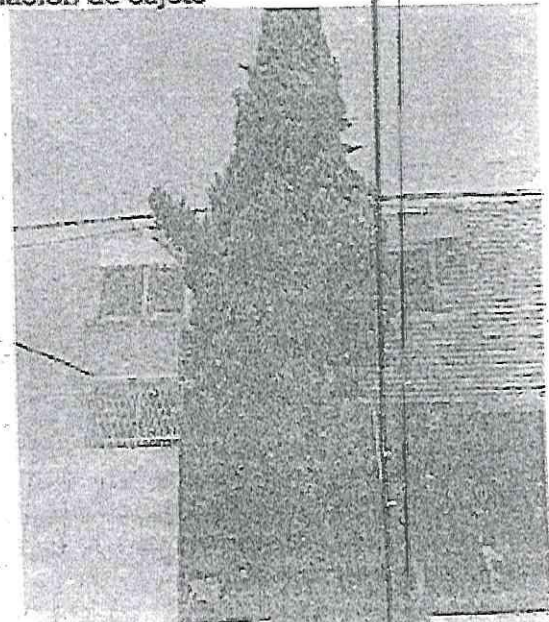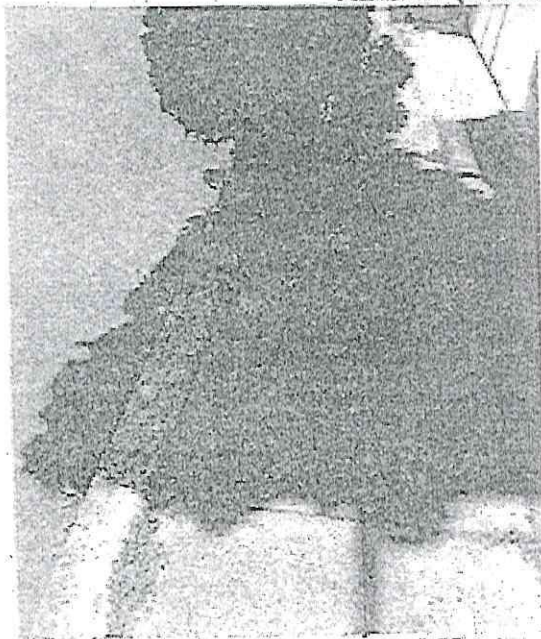

Árbol 18 para ampliación de cajete



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	DGSCC 1117/2022, DGSCC 1137/2022 SUAC 220715-1498982	UBICACIÓN
FECHA:	27 de julio de 2022	HORA:	10:00	Vía Pública
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1499

Archiva fotográfico

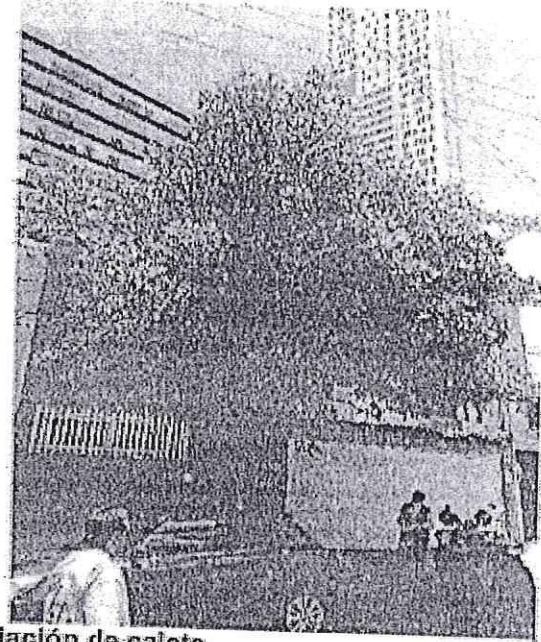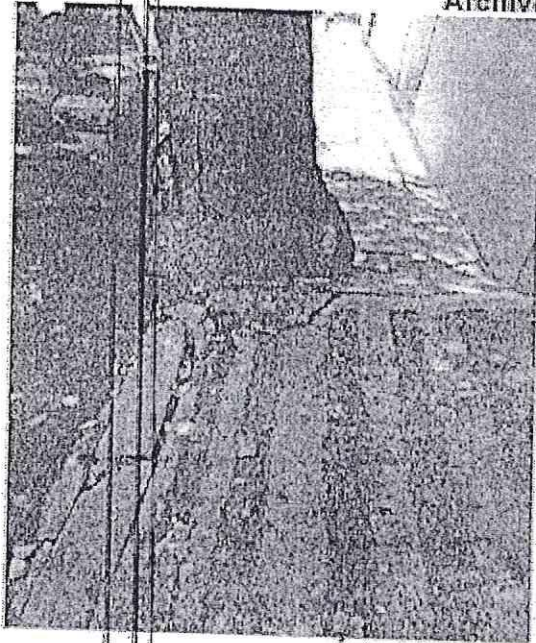

Árbol 19 para ampliación de cajete

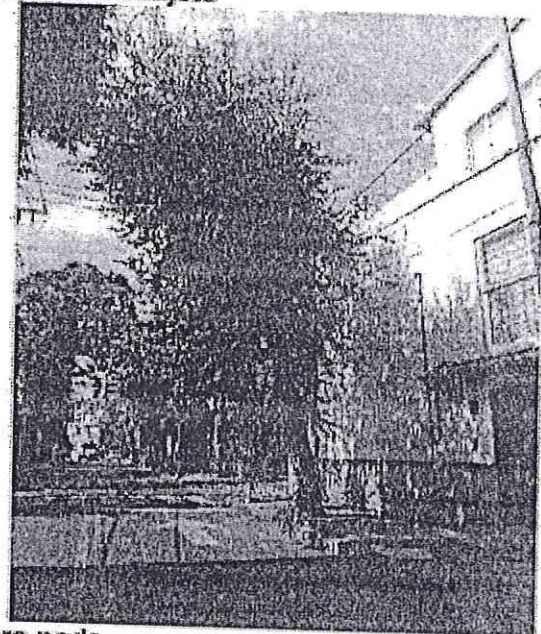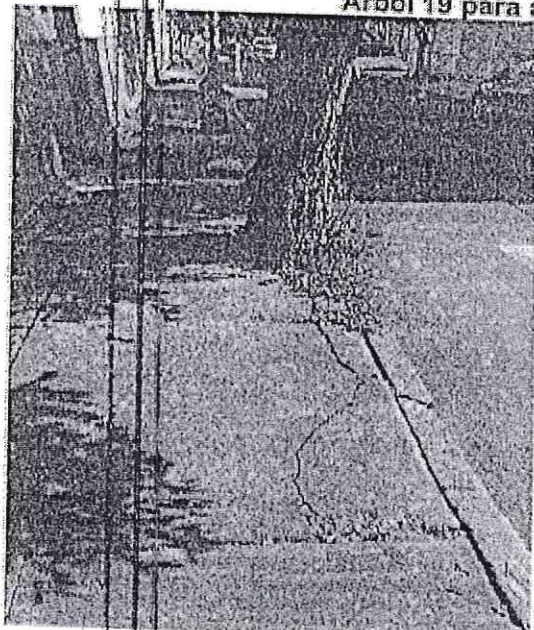


Árbol 20 para poda

SUAC 2207151498982


DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	DGSCC 1117/2022, DGSCC 1137/2022 SUAC 220715-1498982	UBICACIÓN	
FECHA:	27 de julio de 2022	HORA:	10:00	Vía Pública	
DIRECCION	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	1499

Archivo fotográfico

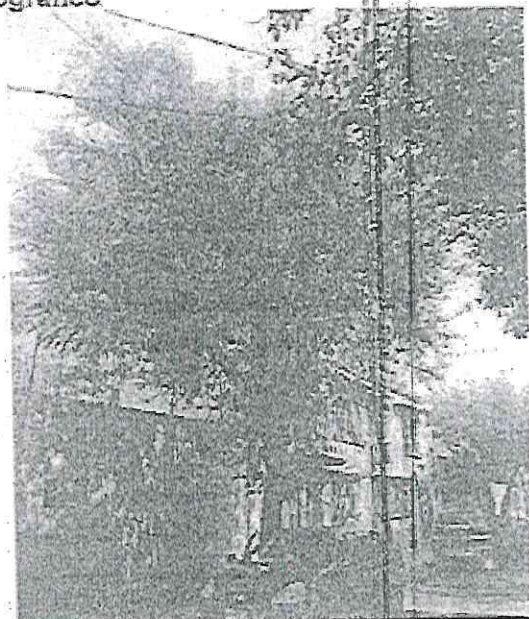


Árbol 21 para poda

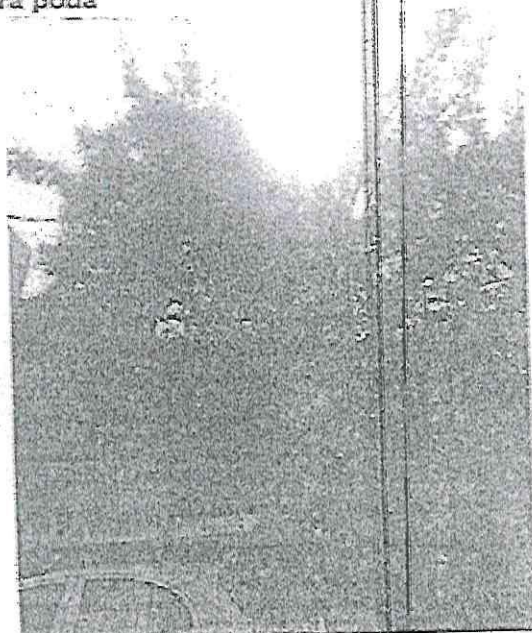

Árbol 22 para ampliación de cajete



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	DGSCC 1117/2022, DGSCC 1137/2022 SUAC 220715-1498982	UBICACIÓN
FECHA:	27 de julio de 2022	HORA:	10:00	Vía Pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1499

Archivo fotográfico

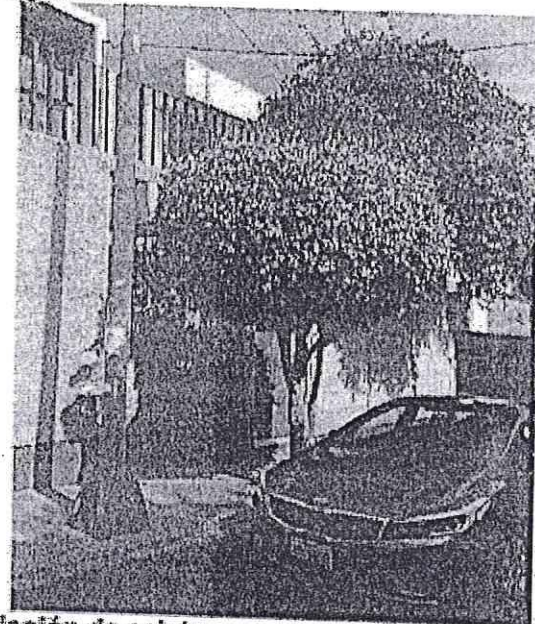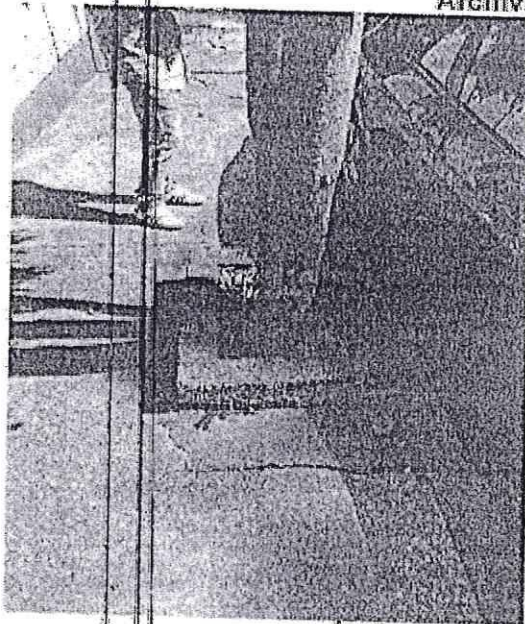


Arbol 23 para ampliación de cajete

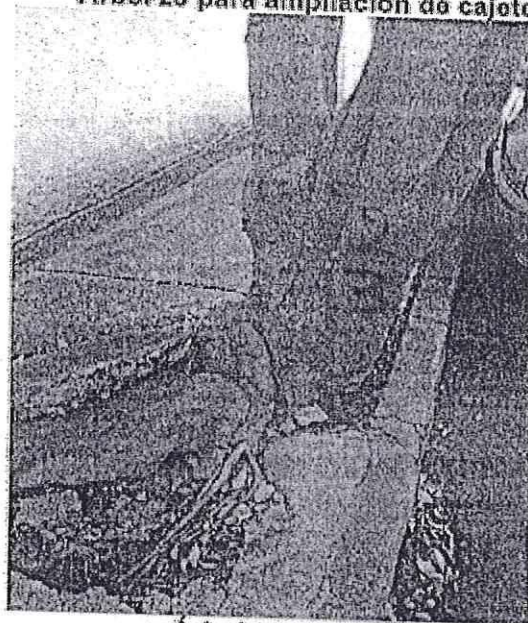

Arbol 24 para poda



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	DGSCC 1117/2022, DGSCC 1137/2022 SUAC 220715-1498982	UBICACIÓN
FECHA:	27 de julio de 2022	HORA:	10:00	Vía Pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1499

Archivo fotográfico




Arbol 25 para poda

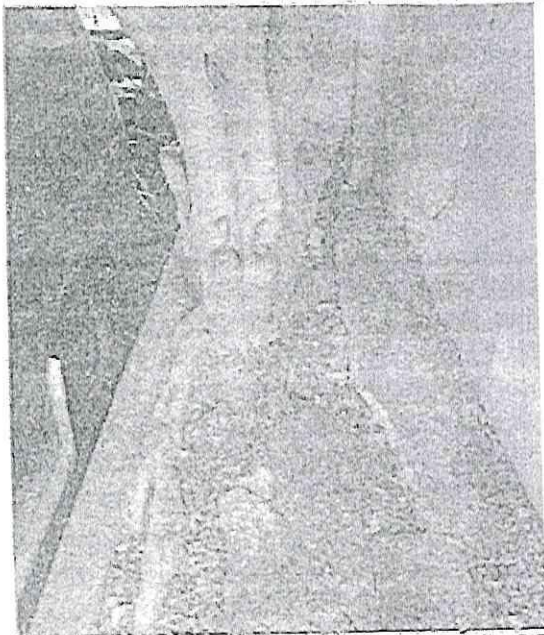

Arbol 26 para poda



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:		FOLIO:	DGSCC 1117/2022, DGSCC 1137/2022 SUAC 220715-1498982	UBICACIÓN
FECHA:	27 de julio de 2022	HORA:	10:00	Vía Pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 1499

ELABORÓ

Filiberto Barrueta Villa
Poda y derribo adscrito a la Alcaldía
Álvaro Obregón
de Acuerdo
a la Norma Ambiental para el Distrito
Federal NADF-001-RNAT-2015 No. De
acreditación 990

REVISÓ

Biol. Doroteo Santos Zafra
Dictaminador de arbolado urbano de acuerdo
a la Norma Ambiental para el Distrito
Federal NADF-001-RNAT-2015
No. De acreditación 20

- I. Se dictaminó procedente la poda de 15 (quince) árboles de las siguientes especies: (5) FRESNO/*Fraxinus uhdei*, (2) JACARANDA/*Jacaranda mimosifolia*, (1) LIQUIDAMBAR/*Liquidambar styraciflua*, (2) CEDRO BLANCO/*Callitropsis lusitánica*, (1) LAUREL DE LA INDIA/*Ficus retusa*, (2) OLMO CHINO/*Ulmus parvifolia* (1) FICUS/*Ficus benjamina* y (1) ARAUCARIA/*Araucaria heterophylla*; que se verquen en la

Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio

Eliminado el domicilio


de esta Alcaldía Álvaro Obregón, por lo que las acciones a ejecutar quedan sujetas al cumplimiento de lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, así como la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, para garantizar el estricto cumplimiento de requisitos y especificaciones técnicas que deberán aplicarse en la realización de actividades de poda, derribo, trasplante y restitución de árboles, previo a la ejecución de los trabajos.

- II. Derivado de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 29 fracción X, 51, 71 fracción XI y 75 fracción XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículos 6 fracción IV, 10 fracción IV, 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, así como en virtud del Acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, Dirección de Sustentabilidad y la Coordinación de Manejo y Conservación de Recursos Naturales, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante, publicado por la Alcaldía Álvaro Obregón el 11 de noviembre de 2021 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, esta Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático resuelve:

SUAC 2207151498982



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



**ÁLVARO
OBREGÓN**
Tu Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



PRIMERO.- Se le **AUTORIZA** a la Coordinación de Operación, Parques y Jardines de esta Alcaldía de acuerdo con su programación la poda de 15 (quince) árboles de las siguientes especies: (5) FRESNO/*Fraxinus uhdei*, (2) JACARANDA/*Jacaranda mimosifolia*, (1) LIQUIDAMBAR/*Liquidambar styraciflua*, (2) CEDRO BLANCO/*Callitropsis lusitánica*, (1) LAUREL DE LA INDIA/*Ficus retusa*, (2) OLMO CHINO/*Ulmus parvifolia* (1) FICUS/*Ficus benjamina* y (1) ARAUCARIA/*Araucaria heterophylla*; que se yerguen en la [REDACTED] Eliminado el domicilio Alcaldía Álvaro Obregón.

SEGUNDO. - Los trabajos deberán realizarse con personal acreditado por la Secretaría del Medio Ambiente de las Ciudad de México que cuente con certificación vigente, conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, numerales; 5.6, 5.7 y 5.10.5 observando todas las medidas de seguridad que para el caso resulten aplicables (entre otras, el no afectar a vecinos y vías generales de comunicación, etc.).

TERCERO. - Queda bajo su responsabilidad el retiro y depósito del producto de poda, mismo que deberá ser destinado a un sitio autorizado, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

CUARTO.- Se le apercibe que cualquier poda, derribo o trasplante en contravención a lo dispuesto en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la NADF-001-RNAT-2015 y el presente curso, dará lugar entre otras, a las sanciones que dichos instrumentos establecen; haciendo énfasis que en ciertos supuestos de inobservancia, contravención, la o las acciones u omisiones pudieran constituir el tipo penal previsto en el artículo 345 BIS del Código Penal para el Distrito Federal, así lo autoriza y firma.

ATENTAMENTE


MTRO. EDGAR TONATHIU DÍAZ LÓPEZ
DIRECTOR DE SUSTENTABILIDAD
ETDL/IGRR/AMP/srp*

El presente documento se encuentra en su versión pública y fue testado de conformidad con el Acuerdo del Comité de Transparencia por el que se clasifica como acceso restringido en la modalidad de confidencial la información pública que contiene datos personales y se autoriza la creación de versiones públicas con base en el "Catálogo de Documentos y Datos Personales confidenciales aplicables para H. Alcaldía de Álvaro Obregón". ACUERDO 5.11-10-CT/AAO/2021.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ÁLVARO
OBREGÓN
TU Alcaldía Aliada

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD
Y CAMBIO CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



Anexo 1. Dirección y tratamiento de árboles

Anexo 1. Dirección y tratamiento de árboles				
No.	Ubicación	Especie	Tratamiento	Cantidad
1	Eliminado el domicilio	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	PODA	1
2		FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	PODA	1
3		FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	PODA	1
4		JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosifolia</i>	PODA	1
5		LIQUIDAMBAR/ <i>Liquidambar styraciflua</i>	PODA	1
6		JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosifolia</i>	PODA	1
7		FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	PODA	1
8		CEDRO BLANCO/ <i>Callitropsis lusitanica</i>	PODA	1
9		FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	PODA	1
10		LAUREL DE LA INDIA/ <i>Ficus retusa</i>	PODA	1
11		CEDRO BLANCO/ <i>Callitropsis lusitanica</i>	PODA	1
12		OLMO CHINO/ <i>Ulmus parvifolia</i>	PODA	1
13		OLMO CHINO/ <i>Ulmus parvifolia</i>	PODA	1
14		ARAUCARIA/ <i>Araucaria heterophylla</i>	PODA	1
15		FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	PODA	1
Son 15 árboles para PODA en la colonia Ampliación los Alpes				15

Calle Canerio esq. Calle 10, colonia Tolleca
Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01150, Ciudad de México
TELÉFONO (55 52 78 67 00 Ext. 7501)

Dictamen 1499

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA